



VEILIGHEID

GEZONDHEID

DUURZAAMHEID

LEEFBAARHEID

Waar gaan we het over hebben

- Wie ben ik
 - Consultatie concept wijziging vuurwerkbesluit
 - De werkgroep
 - Belangrijkste wijziging in het vuurwerkbesluit
 - Reden en inhoud/gevolgen van de wijziging
 - Overgang
 - Jaarlijkse inspectie
 - Wat zit er nog meer in de handreiking
-
- Vragen

Wie ben ik

Jan Lammers

- Vergunningverlener Bouw / Casemanager Wabo **YACHT**

- Inspecteur milieu



- Inspecteur integraal



Een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving!



Consultatie concept wijzigingen Vuurwerkbesluit

Op 10 november 2016 zijn de concept wijzigingen van het vuurwerkbesluit gepubliceerd voor consultatie. Het einde van de consultatie was op 6 januari 2017.

Wie was hiervan op de hoogte?

Wie heeft het concept van de wijziging van het Vuurwerkbesluit bekeken?

Wie heeft gezien dat het memorandum 60 wordt vervangen door de CCV richtlijn
'Brandbeveiliging voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk'?

Wie heeft de CCV richtlijn bekeken?

Wie heeft bij inhoudelijke vragen/opmerkingen op het concept of de richtlijn de moeite genomen te reageren?

De werkgroep


Werkteam Informatievoorzienig Invoering Vuurwerkbesluit

- Fred Mudde, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
- Mandy Taal, Rijkswaterstaat / Infomil
- Wim Makaske, Rijkswaterstaat / Infomil
- Willem van Oppen, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)
- Anton van Ballegooijen, Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)
- Jos van de Ven, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN)
- Jan Lammers, Landelijk Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC)


Belangrijkste wijziging

Aanwijzing CCV-richtlijn als basis voor het opstellen van een UPD.

Vwb nu

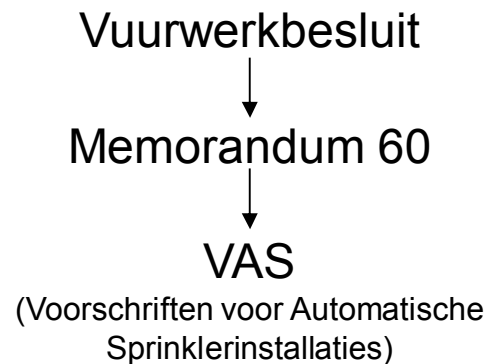

Vwb per 1 juli 2019

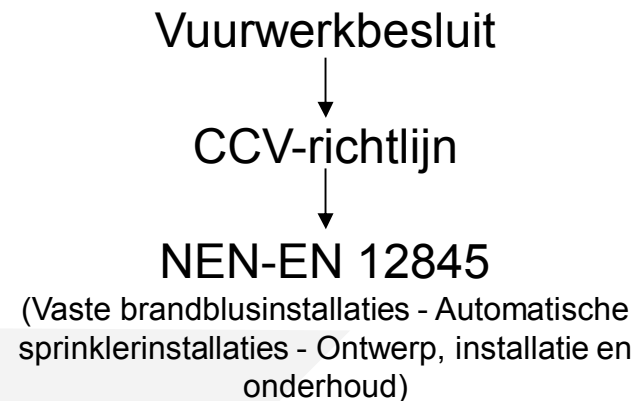

Reden wijziging

Huidig Vuurwerkbesluit zorgt voor “oude” normen.

Memorandum 60 wordt rechtstreeks vanuit Vuurwerkbesluit aangewezen.

- Memorandum 60 stuurt volgende voorschriften aan:
 - VAS: 1996
 - NEN 2535: 1996
 - NEN 2575: 2000

In basis prima normen maar zeker voor nieuwe installaties niet wenselijk.

Vanuit CCV richtlijn verwijzing naar actuele normen.

Overgang

- Per 1 juli 2019 komt voorschrift 5.2 van bijlage 1 bij het Vwb te luiden:

De brandbeveiligingsinstallatie is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden overeenkomstig een uitgangspuntendocument, opgesteld overeenkomstig **de Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk**. Het uitgangspuntendocument is beoordeeld door een door de Stichting Raad voor Accreditatie geaccrediteerde NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling wat betreft het uitvoeren van beoordelingen en inspecties ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties op basis van **de Richtlijn brandbeveiliging voor opslag en verkoop consumentenvuurwerk**. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de tweede volzin. Het uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen. Het uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn binnen de inrichting aanwezig.

- Zijn alle bestaande UPD's op basis van het Memorandum 60 hiermee ongeldig?

Nee, er is een overgangsregeling.

Overgang

- Van Memorandum 60 naar CCV-richtlijn geen aanpassing van het veiligheidsniveau.
- Aanpassing UPD's op een natuurlijk moment:
het moment van de 5 jaarlijkse beoordeling.
- Niet de bedoeling dit moment aan te grijpen om een aangepaste installatie te eisen naar de actuele stand der techniek.
- Wanneer men UPD eerder wil aanpassen vanwege gewenste wijziging/uitbreiding moet deze worden opgesteld op basis van de nieuwe CCV-richtlijn.

Overgang

Er zijn 2 opties

- Optie 1:
Uitvoeren van een 5 jaarlijkse beoordeling, op de 'normale' wijze. Vanuit beoordeling van 5 jaarlijkse beoordeling vraagt bevoegd gezag om aanpassing van het UPD, eventuele andere relevante afwijkingen kunnen dan direct meegenomen worden.
- Optie 2:
Direct met een aangepast UPD komen. Een nieuw UPD moet voldoen aan huidige wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit onderbouwd worden. Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens of met de afwijking kan wel/niet kan worden ingestemd.

Jaarlijkse inspectie

- Zolang het UPD op basis van Memorandum nog van toepassing is voor een inrichting, zal de jaarlijkse inspectie plaatsvinden volgens inspectieschema's Memorandum 60/VAS.
- Zodra het UPD is aangepast naar de CCV-richtlijn zal de jaarlijkse inspectie plaatsvinden volgens de inspectieschema's CCV-richtlijn/NEN-EN 12845.
- Nieuwe inspectieschema's zijn al beschikbaar, maar worden gepubliceerd zodra het Vuurwerkbesluit gepubliceerd wordt.
- Gedurende een periode van maximaal 5 jaar te maken met twee verschillende regimes.

Wat zit nog meer in de handreiking

- Wanneer/hoe vaak mag er een nota van aanvulling op een UPD worden geschreven.
- Samenloop met andere brandbeveiligingsinstallaties.
- Regelkringen voor opstellen, beoordelen, aanleggen, onderhouden en inspecteren van de brandbeveiligingsinstallatie.
- Transponeringstabel Memorandum 60 naar CCV-richtlijn.
- Transponeringstabel VAS naar NEN-EN 12845.
- Update van de FAQ zoals nu te vinden infomil.

Handreiking zal als 'webpagina' te raadplegen zijn op de website van infomil en zal live gaan op moment van publiceren van het Vuurwerkbesluit.

