

CCV-Memorandum 60 versie 2020: aansluiting op praktijk en CCV-inspectieschema's

Willem van Oppen, CCV

1

Introductie

- Willem van Oppen: adviseur Keurmerken, bestuurskundige achtergrond
- Sinds 2004 bij het CCV
- CCV: criminaliteitspreventie en veiligheid
- *Brand*veiligheid onderdeel van veiligheid, net als bijv. cybersecurity
- Belangrijkste CCV-activiteit voor 'brand': beheer van certificatie- en inspectieschema's voor verschillende installaties en voorzieningen
- Certificatie en inspectie leiden tot een Keurmerk
- Voor brandbeveiligingsinstallaties voor vuurwerk: CCV-inspectieschema's UPD Vuurwerk en Brandbeveiliging Vuurwerk o.b.v. Memorandum 60


2

Thema's in deze parallelsessie

- Memorandum 60 versie 2020: waarom
- Overeenkomsten Memorandum 60 uit 2004 en Memorandum 60:2020
- Verschillen Memorandum 60 uit 2004 met Memorandum 60:2020
- Aansluiting bij de bestaande praktijk
- Overgang van 'oud' naar 'nieuw': 5-jaarlijkse toets UPD
- Praktijkvragen

3

CCV-memorandum 60:2020 en 'de rest'

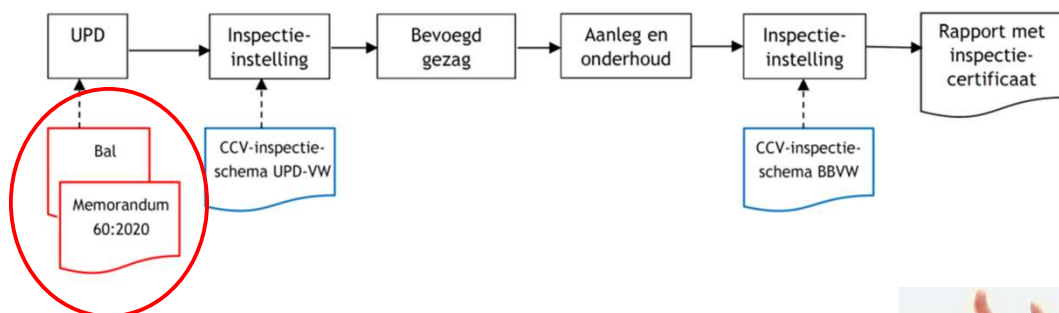

4

Aanleiding voor Memorandum 60:2020

Oud papier en nieuwe werkelijkheid lopen toenemend uit elkaar

- Regels en opzet memorandum 60:2004 uit 2002, wereld is veranderd
- Memorandum 60:2004 is combi van tekst uit VAS + NEN 2535 + NEN 2575 + inspectie + proces
- 2010: NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 vervangt VAS (sprinkler)
- Nieuwe versies van NEN 2535 (BMI) en NEN 2575 (OAI)
- Behoefte: splitsen en moderniseren van eisen, inspectie, certificatie
- In 2017 eerste versie als CCV-richtlijn, maar in Bal: 'Memorandum 60 van het CCV' gehandhaafd



Overeenkomsten 2004- en 2020-versie (1)

- Brandbeveiligingsniveau is hetzelfde
- Veel tekst is letterlijk hetzelfde, alleen op andere manier geordend
- Toepassing: voor consumentenvuurwerk ADR-klasse 1.4S en 1.4G
- Nog steeds brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist
- Vereiste brandbeveiligingsinstallatie per hoeveelheid vuurwerk: zelfde



Overeenkomsten 2004- en 2020-versie (2)

- Omvang sprinklerinstallatie ongewijzigd
- Nog steeds een Programma van Eisen nodig (heet nu: UPD)
- Nog steeds situatietekeningen en detaillering van installaties nodig (heet nu: detailontwerp)
- Nog steeds onderhoud en beheer verplicht




Verschillen 2004- en 2020-versie (1)

- Indeling van 2020-versie = volgens NEN-norm. Voorbeeld: afko's en definities vooraan gezet (en natuurlijk geactualiseerd)
- Toelichtende teksten eruit (richtlijn = eisenstellend)
- Dingen die ook in het Vuurwerkbesluit/Bal staan zijn geschrapt
- Programma van Eisen heet nu uitgangspuntendocument
- Er is een hoofdstuk Eisen Vuurwerkopslag ingevoegd over opslageisen in de (buffer)bewaarplaats i.v.m. NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (legborden, bulk)



Verschillen 2004- en 2020-versie (2)

- Eisen aan de geaccrediteerde inspectie-instelling, beschrijving uitvoering inspectie, goed/afkeurcriteria eruit en naar 2 CCV-inspectieschema's (inspectie UPD, inspectie brandbeveiligingsinstallatie)
- Geen verwijzing meer naar 'erkend installateur' (er zijn v.a. 2023 GEEN certificatieschema's voor brandbeveiligingsinstallaties voor vuurwerk meer)
- Checklists → inspectieschema's en hoofdstuk onderhoud, procesbeschrijving = bijlage 2

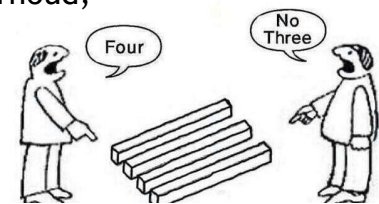

Aansluiting bij de bestaande praktijk

- Duidelijke en toegankelijk beschreven toetsbare criteria o.b.v. actuele normen
- Inschakelen 'erkend installateur' niet langer verplicht (maar toch verstandig)
- De eisen aan het UPD (doel!) en het detailontwerp zijn wel behoorlijk gedetailleerd → punt van aandacht bij 5-jaarlijkse toets



Overgang van 'oud' naar 'nieuw'

- Zodra Omgevingswet en Bal van kracht (1 januari 2023?): Memorandum 60:2020 van het CCV aangewezen, oude 2004-versie niet meer
- Brandbeveiligingsinstallaties worden dan geïnspecteerd volgens de Memorandum 60:2020 o.b.v. bestaande PvE (VAS en Memorandum 60)
- Moeten alle PvE's worden aangepast naar UPD volgens richtlijn?
→ Afspraak in overgangsrecht Bal: bij eerstvolgende 5-jaarlijkse toets worden bestaande PvE's geïnspecteerd tegen Memorandum 60:2020 (verschillen-analyse). PvE's die voldoen hoeven niet aangepast, andere PvE's moeten worden bijgewerkt als het bevoegd gezag dat eist.



5-jaarlijkse toets van het UPD: wat houdt die in?

- Inspectieschema UPD-VW: *'beoordeling of van de normatieve verwijzingen in het geldende uitgangspuntendocument recentere versies beschikbaar zijn gekomen, en of de versie genoemd in het uitgangspuntendocument naar de inzichten ten tijde van inspectie leidt tot een doeltreffende brandbeveiliging'*
- In kaart brengen hoe je vandaag de brandbeveiliging zou ontwerpen als er sprake was van een nieuwe situatie
- Verschillen-analyse tussen normen toen en normen nu
- Rapportage = onderlegger voor gesprek tussen opslagbedrijf en bevoegd gezag

Conclusie

CCV-memorandum 60:2020
bevat prima smakende oude wijn,
de droesem is in de oude fles achtergebleven.



Praktijkvragen

- Hoe zit het nu met de hoeveelheid vuurwerk en opslaghoogtes, zegt Memorandum 60:2020 daar iets van?
- De brandbeveiliging moet aan het UPD voldoen. Wat nu als er bij inspectie een afwijking wordt geconstateerd?
- In de oude systematiek had je kernbepalingen en andere bepalingen. Dat is in memorandum 60:2020 niet terug te vinden. Waar zijn die gebleven?
- Waar kan ik CCV-memorandum 60:2020 vinden? Antwoord: op de CCV-website, zie <https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/opslag-consumentenvuurwerk/#c32172> onderaan bij 'Documenten'
- Andere vragen zonder antwoord? Mail naar InfoBrand@hetccv.nl.

