

UPD en advies brandweer

7 juni 2011
Saskia Kamphuis



Advies brandweer

- Kennis van brandbeveiligingsinstallaties en de bijbehorende normen
- Kan een UPD lezen inclusief PvE, certificeringsrapport e.d.
- Ook adviseur op bouwkundig gebied, m.n. WBDBO
- Kan denken in scenario's, bv bij afwijkingen
- Is BG voor bedrijfsbrandweeraanwijzing

Praktijkvoorbeeld 1


- Verzoek brandweer om advies hi-ex inside air installatie
- BG stelt dat alles in orde is, want installatie is gecertificeerd. Alleen nog geen goedgekeurd UPD.
- Moet UPD hebben, i.v.m. aanschrijving VROM-inspectie, vergunning aangepast
- In UPD de volgende tekst:
 - Brandweer dient handmatig toevoer water te stoppen

Vervolg voorbeeld 1

- Benodigde hoeveelheid s.v.m. 650 liter
- Tank voor s.v.m. ruimte voor 600 liter
- 650 liter genoeg voor 10 minuten
- 600 liter genoeg voor 9 minuten
- Betekent dat binnen 9 minuten water moet worden dichtgedraaid → handmatig door de brandweer


Praktijkvoorbeeld 2

- Verzoek nieuwe opslag gevaarlijke stoffen
- Wordt een UPD gemaakt en advies brandweer
- Op basis van gelijkwaardigheid is in verleden, bouwvergunning afgegeven met 180 WBDBO

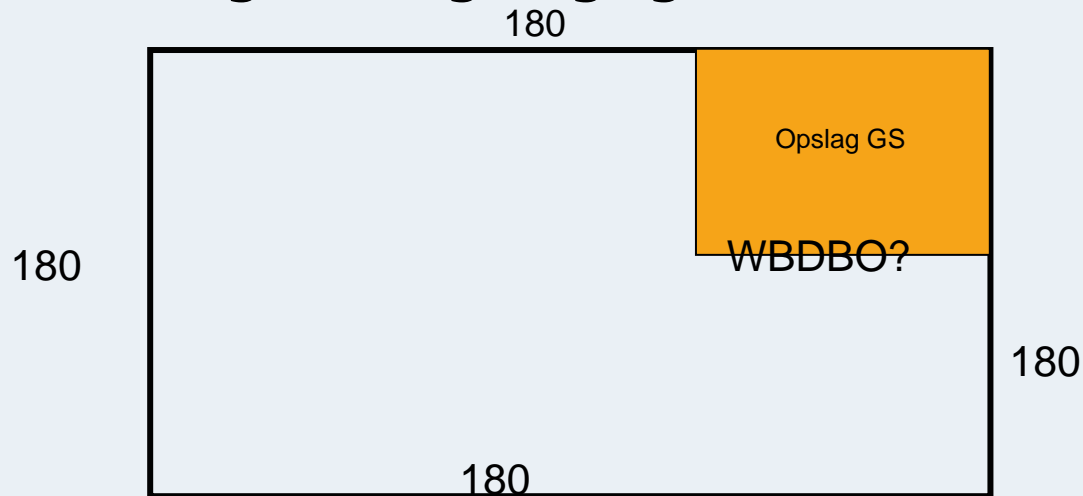

Praktijkvoorbeeld 2

- Verzoek nieuwe opslag gevaarlijke stoffen
- Wordt een UPD gemaakt en advies brandweer
- Op basis van gelijkwaardigheid is in verleden, bouwvergunning afgegeven met 180 WBDBO

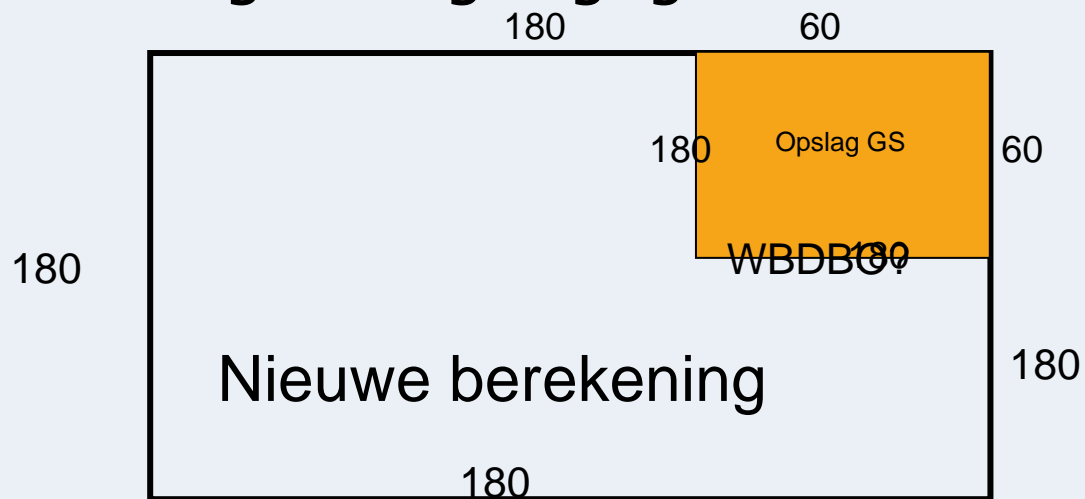

Tips

- Zorg dat je de juiste gesprekspartner hebt, niet iedereen van de brandweer is hetzelfde
- Stel vragen als je die hebt
- Geef op tijd aan als je advies wilt en maak hier afspraken over (ook al is het geen wettelijke taak van de brandweer)
- Mogelijk kan brandweer cursus verzorgen
- Blijf zelf ook nadenken