



Agentschap NL  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

# Stappenplan omgaan met het UPD volgens PGS 15

Marco Rams  
Kenniscentrum InfoMil

7 juni 2011

» Als het gaat om milieu  
en leefomgeving



## 4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI (PGS 15 juni 2005)

- 4.8.2.1 Uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer, opleveringsinspectie, periodieke inspectie BBI goedgekeurd door bevoegd gezag voor aanleg BBI
- 4.8.2.2 Ingebruikname na goedkeurend inspectierapport of certificaat van geaccrediteerde inspectie A-instelling
- 4.8.2.3 Minimaal jaarlijks herkeuring door geaccrediteerde inspectie A-instelling of BBI functioneert en wordt onderhouden volgens uitgangspunten



## 4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI (PGS 15 erratum december 2008)

- 4.8.2.1 Uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer, opleveringsinspectie, periodieke inspectie BBI beoordeeld door geaccrediteerde inspectie A-instelling en goedgekeurd door bevoegd gezag voor aanleg BBI
- 4.8.2.2 Ingebruikname na goedkeurend inspectierapport of certificaat van geaccrediteerde inspectie A-instelling
- 4.8.2.3 Minimaal jaarlijks herkeuring door geaccrediteerde inspectie A-instelling of BBI functioneert en wordt onderhouden volgens uitgangspunten



## 4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI (PGS 15 medio zomer 2011)

- 4.8.2.1 Vergunninghouder beschikt over UPD met relevante gegevens over BBI. Ten minste (1) gebruik opslagvz, stoffen, wijze opslag (2) risicoafweging (3) bouwkundige, technische organisatorische maatregelen (4) relevante normen (5) wijze en frequentie herkeuring. Beoordeeld door geaccrediteerde inspectie A-instelling en goedgekeurd door bevoegd gezag voor aanleg BBI
- 4.8.2.2 Ingebruikname na goedkeurend inspectierapport of certificaat van geaccrediteerde inspectie A-instelling
- 4.8.2.3 Minimaal jaarlijks herkeuring door geaccrediteerde inspectie A-instelling of BBI functioneert en wordt onderhouden volgens uitgangspunten




## Eisen aan UPD volgens PGS 15

- Rol vergunningverlener namens bevoegd gezag
- Rol toezichthouder-handhaver namens bevoegd gezag
- Brandweer niet genoemd, wel belangrijke adviseur bevoegd gezag




# Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

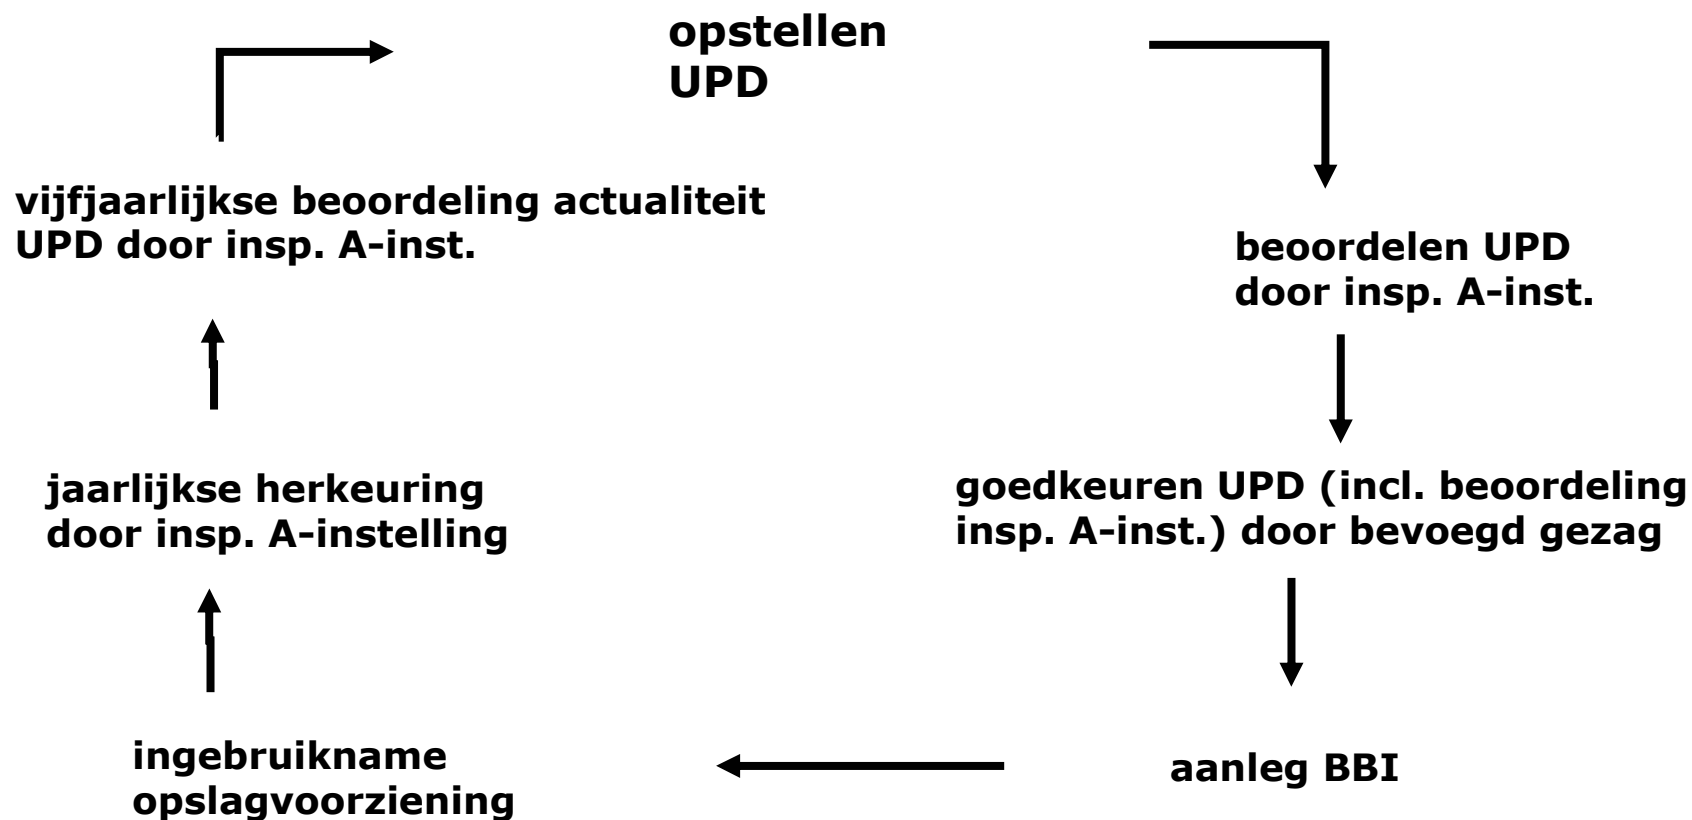



# Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

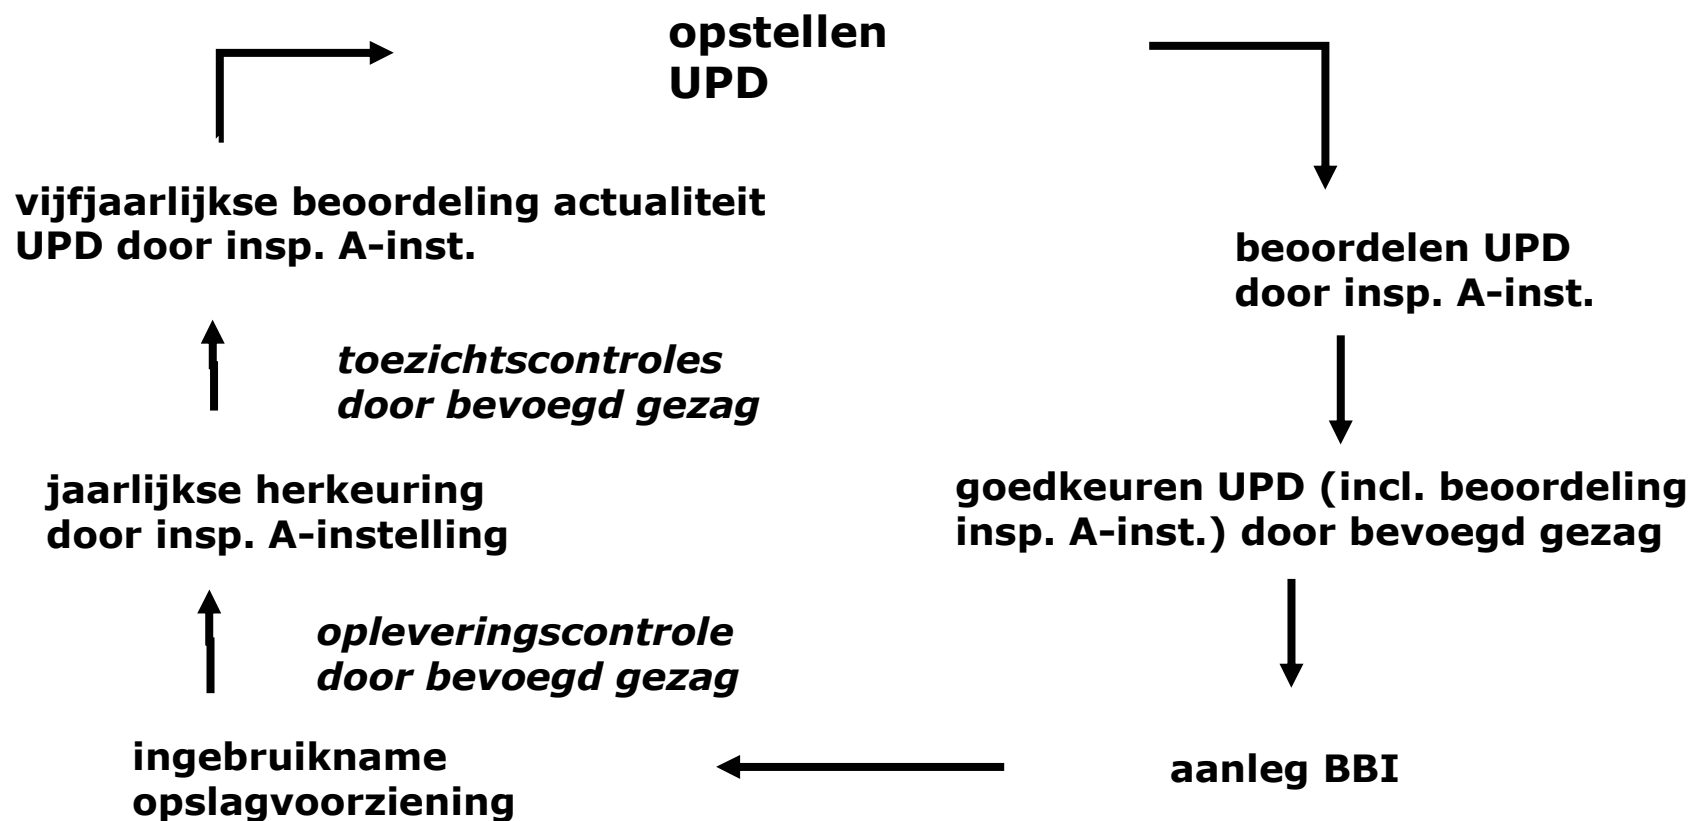



## Opstellen UPD

- Taak vergunninghouder
  - geen checks voor bevoegd gezag, wel vergunninghouder op 'juiste spoor zetten' in vooroverleg
  - blauwdruk UPD (CCV) is hulpmiddel, geen 'keurslijf'
- Advisering brandweer
  - Niet tekenen voor goedkeuring, ten zij BMI of aanwijzing bedrijfsbrandweer





## Beoordelen UPD door inspectie A-instelling

- Geen checks voor bevoegd gezag in deze stap
- Advisering brandweer
  - Niet tekenen voor goedkeuring, ten zij BMI of aanwijzing bedrijfsbrandweer



## Goedkeuren UPD door bevoegd gezag

- Beschreven in 4.8.2.1 van PGS 15
- Checks door bevoegd gezag, onder andere:
  - UPD niet opgesteld door inspectie A-instelling?
  - Gebruik opslagvoorziening, stoffen, wijze opslag vermeld?
  - Resultaat risicoafweging vermeld?
  - Bouwkundige, installatietechnische, organisatorische maatregelen vermeld?
  - Relevante normen vermeld?
  - Wijze hoe maatregelen voldoen aan normen vermeld?
  - Onderdelen UPD over BBI goedgekeurd door geaccrediteerde inspectie A-instelling?



## Aanleg BBI

- Taak vergunninghouder
  - Geen checks voor bevoegd gezag
  - Aanleg door gecertificeerde installateur volgens VVB09



## Ingebruikname na goedkeuring insp. A-instelling

- Geen checks door bevoegd gezag in deze stap



## Opleveringscontrole door bevoegd gezag

- Niet beschreven in PGS 15, wel noodzakelijk
- Checks door bevoegd gezag, onder andere:
  - Goedkeurend inspectierapport of certificaat aanwezig?
  - Wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en UPD?
  - Worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en UPD?



## Jaarlijkse herkeuring BBI door insp. A-instelling

- Taak vergunninghouder
  - Geen checks voor bevoegd gezag in deze stap
  - Herkeuring uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie A-instelling



## Toezichtscontrole(s) door bevoegd gezag

- Niet beschreven in PGS 15, wel noodzakelijk
- Checks door bevoegd gezag, onder andere:
  - Is jaarlijkse herkeuring uitgevoerd door inspectie A-instelling?
  - Wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en UPD?
  - Worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en UPD?



## Vijfjaarlijkse beoordeling UPD door insp. A-instelling

- Taak vergunninghouder
- Checks door bevoegd gezag
  - Beoordeling uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie A-instelling?
  - Aanpassing UPD en/of vergunning noodzakelijk?





## Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

- Rode draad voor programma vanmiddag
- Nuttig hulpmiddel voor bevoegd gezag en brandweer?